

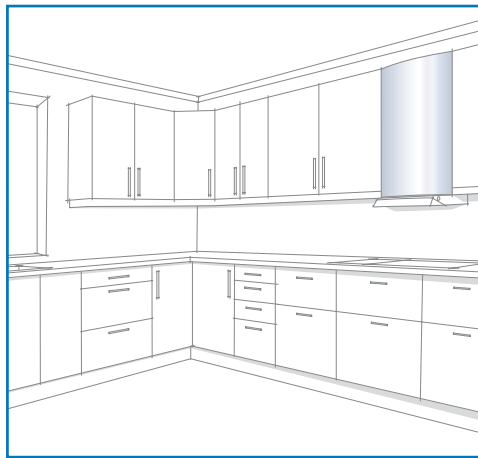


Ventilationsaggregat RDKR

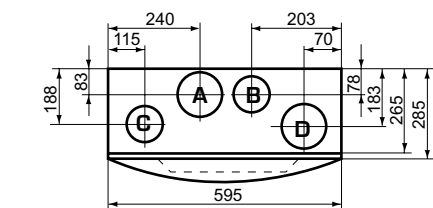


- Ventilationsaggregat RDKR är en av huvudkomponenterna i systemen Minimaster och Minivent. Dessa system är i första hand avsedda för bostäder och mindre lokaler.
- Aggregatet är komplett med reglerutrustning för användning i system Minimaster med aggregatet placerat i kök kombinerat med spiskåpa CPDJ. Det kan även placeras i grovkök, då som system Minivent.
- RDKR är försedd med roterande värmeväxlare vilken har en hög temperaturverkningsgrad vilket innebär en låg energiförbrukning.
- Aggregatet som har ett tillufts- och frånluftsflöde mellan 20 - 80 l/s kan betjäna bostadsytor upp till 155 m².
- Aggregatet är försett med effektiva filter och kan förses med elbatteri som eftervärmare eller både efter- och förvärmare. RDKR har inte något behov av någon dränering.
- RDKR är lätt att installera och är mycket servicevänligt.

Dimensioner och vikt

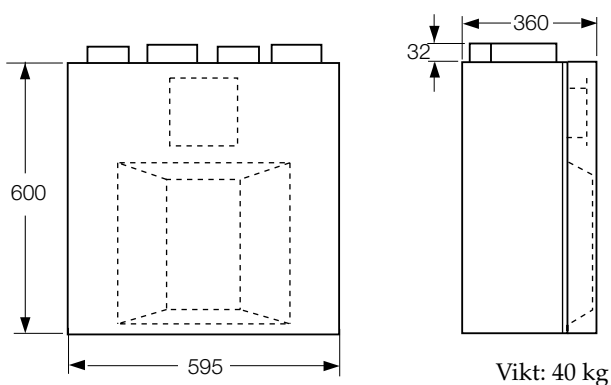

RDKR-2 (3100)
Tilluft till vänster

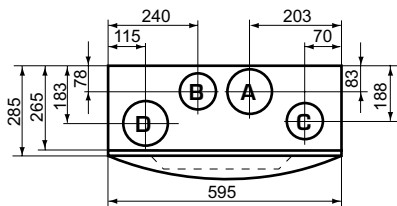

RDKR-1 (2100)
Tilluft till höger

Anslutning (hona)	C	A	B	D
Diameter	100	125	100	125
	Uteluft ¹⁾	Tilluft	Frånluft ¹⁾	Avluft

¹⁾ Dimensioneras upp till $\varnothing 125$ så snart utrymmet tillåter.

Produktkod

Ventilationsaggregat
Med roterande vvx

RDKR-a-b-c-d-2

Anslutning (a) _____

1 = Uteluft höger
2 = Uteluft vänster

Elbatteri (b) _____

0 = Utan
1 = Enbart eftervärmare
2 = Eftervärmare och förvärmare

Material (c) _____

0 = Galvaniserad plåt

Filter Tilluft/Frånluft (d) _____

2 = F5 påsfilter/G3 planfilter

Tillbehör

Kombidon

RDKZ-26-000

Ventilationshuv

CBAE-12-111

Luftintag

BSDB-20-012

Spiskåpa för RDKR-1-b-c-d-2

CPDJ-b-cc-d-1-1

Spiskåpa för RDKR-2-b-c-d-2

CPDJ-b-cc-d-2-1

Rörisolering \varnothing 100

RDKZ-45-010

Rörisolering \varnothing 125

RDKZ-45-012

Ljuddämpare

BDER-38-012-100

Kontrollpanel

RDKZ-41-1

Eftervärmare/förvärmare

RDKZ-12-001/002

Reservfilter

RDKZ-13-b-c

Filter till- och frånluft (b) _____

1 = G3, 2 = F5, 3 = F7

Frontlucka

RDKZ-14-b-c-d-1

Material (b) _____

3 = Vitlackerat

4 = Rostfritt

Förlängningsdel mot tak (c) _____

0 = Utan

1 = Med


Höjd (d) _____

6 = 600

7 = 700

För utförlig beskrivning av respektive tillbehör hänvisar vi till vår tekniska dokumentation som finns att tillgå från vår hemsida: www.flaktwoods.se

Auktoriserad återförsäljare



Fläkt Woods AB

Kung Hans väg 12 192 68 Sollentuna
Tel 0771 - 26 26 26 Fax 08 - 626 73 10
www.flaktwoods.se

FläktWoods